VCB接地開關操作說明書

12-24 kV Evolis 抽出式

接地開關之功能說明：為防範人員檢修時，誤接觸感電所作之安全保護，一切的動作也都有機械之連鎖，對人員之安全有了更完善的保護，其正確操作流程如下：

1. 先將VCB抽出，由原來SERVICE位置退到TEST位置。

2. 旋轉右側ES開關解開連鎖。

3. 將操作把手插入VCB左下方孔內，並將把手往左上方用力轉動成90度以投入接地開關。

4. 此時VCB背部之ES會作接地保護動作。

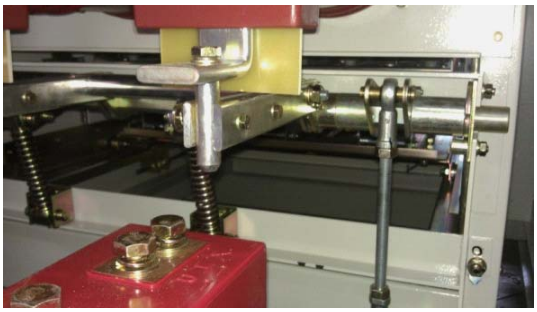

5. 要切離接地開關時，請依上述動作反方向操作即可。

6. 接地開關OFF後，才能將VCB進到SERVICE位置，並可安全操作。

Schneider Electric 施耐德電機授權經銷商
普 得 企 業 股 份 有 限 公 司
總公司:台北市內湖區行愛路68號6樓
電　話:(02)8791-8588　　中辦處:(04)2296-9388
傳　真:(02)8791-9588　　高辦處:(07)227-2133
E-mail:toyotech@ms37.hinet.net　　網　址:www.toyotech.com.tw

As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.　Oct.2011